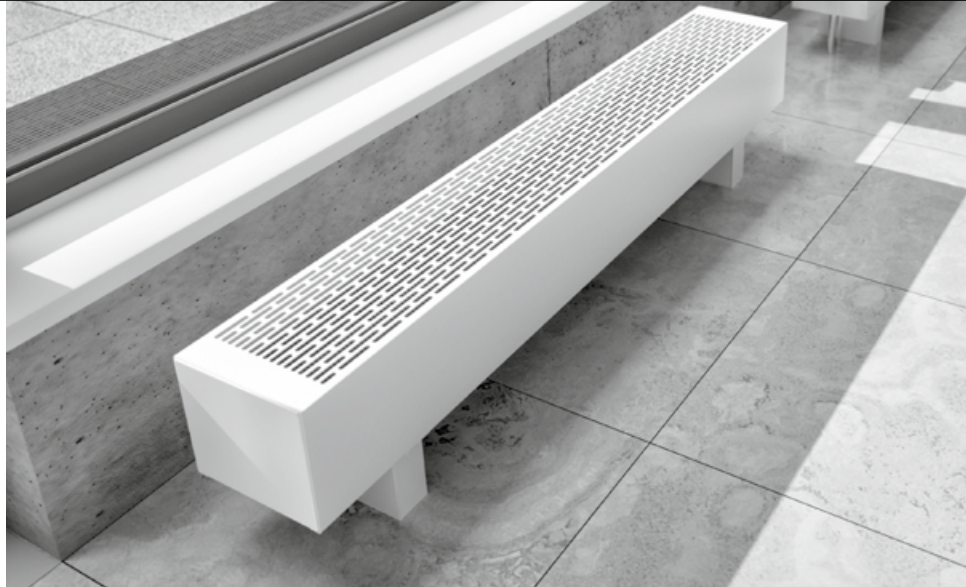
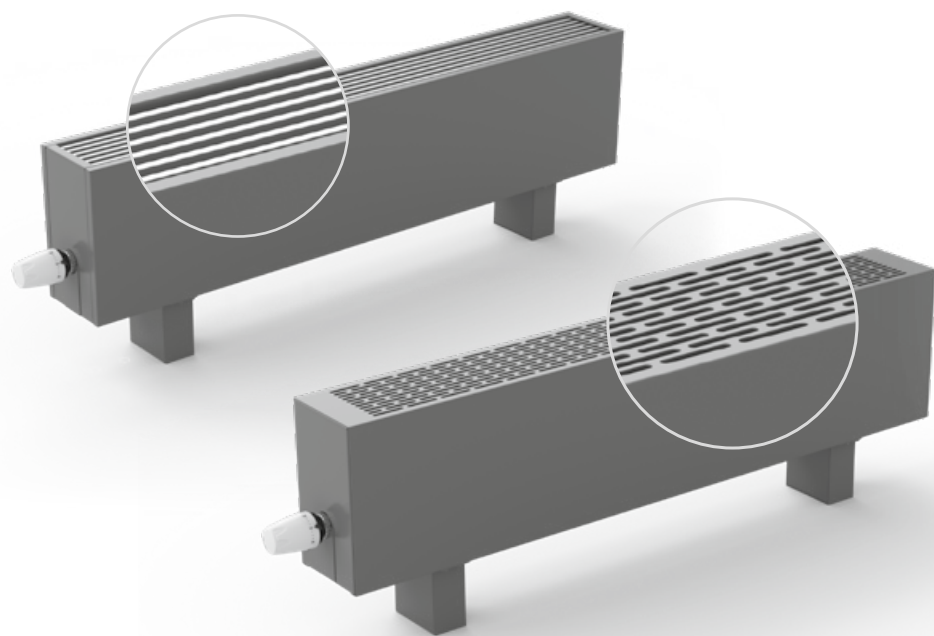
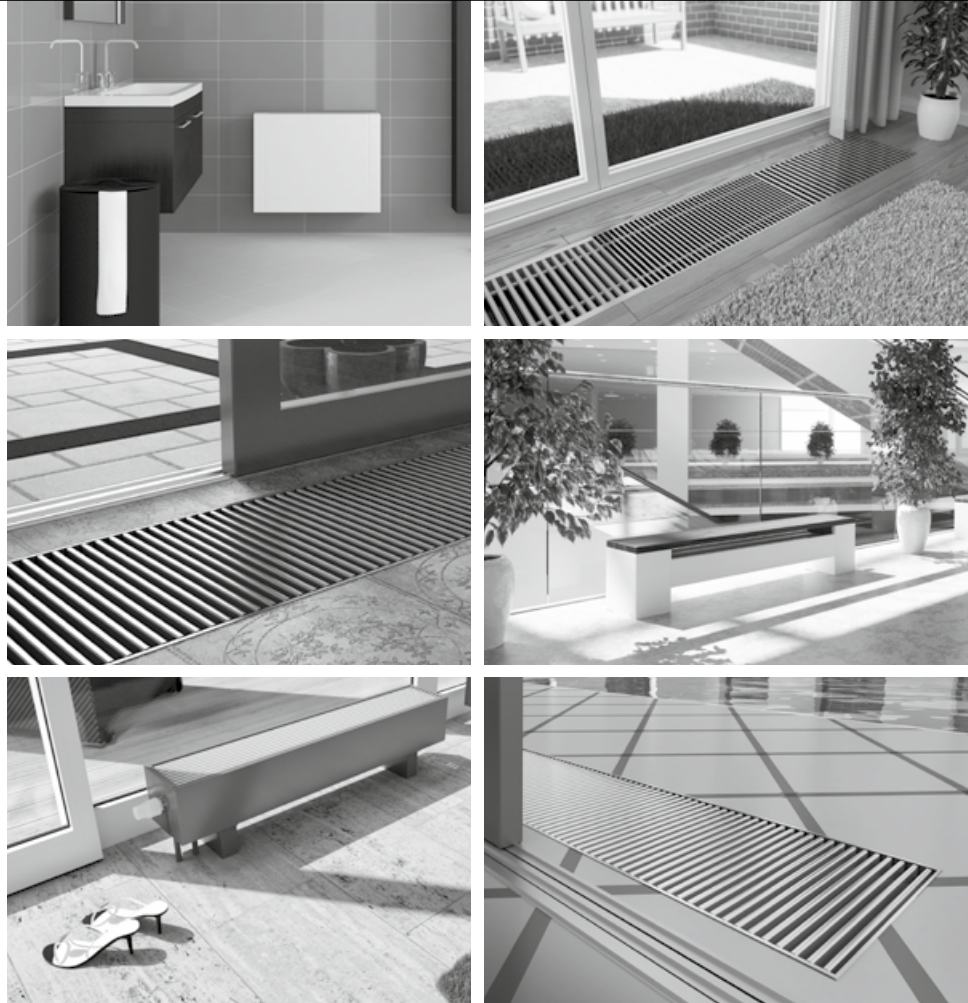




KORALINE LKX



KORALINE LKE



Špičkové výkony a design
Maximale Wattleistungen und Design
Puissances d'élite et design
Top performance and design
Максимальная мощность и дизайн
Špičkové výkony a dizajn

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová, Czech Republic
e-mail: info@korado.cz
CZ info linka (zdarma): 800 111 506
www.korado.cz



LICON HEAT s.r.o.
Průmyslová zóna Sever
Svárovská 699
463 53 Liberec, Czech Republic
e-mail: info@licon.cz
www.licon.cz



KORALINE LK

- CZ** MONTÁŽNÍ NÁVOD Konvektory
- BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ Конвектори
- DE** MONTAGEANLEITUNG Konvektoren
- DK** MONTERINGSVEJLEDNING Konvektorer
- EE** PAIGALDUSJUHEND Konvektorid
- ES** INSTRUCCIONES DE MONTAJE Convectores
- FR** MANUEL DE MONTAGE Convecteurs
- GB** ASSEMBLY INSTRUCTIONS Convectors
- HR** NAPUTAK ZA MONTAŽU Konvektori
- LT** MONTĀŽAS PAMĀCĪBA Konvekcijas sildītāji
- LV** MONTAVIMO INSTRUKCIJA Konvektori
- NL** MONTAGEHANDLEIDING Convectoren
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU Konwektory
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Конвекторы
- SK** MONTÁŽNY NÁVOD Konvektory
- UA** ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ Конвектори



Max. 110 °C

Max. 1.2 MPa

www.korado.cz

LKX 1x

LKE 1x

1x 2x (3x) 2x (3x)
1x ** 8x (12x) 8x (12x)
1x * 1x *

*H ≥ 15 cm **H = 9 cm

L

W [mm]	S [mm]
80	30
130	60
180	100
230	150

a) LK - 09/13
09/23

b) LK - 09/18

c) LK -












15/08	23/08	30/08
15/13	23/13	30/13
15/18	23/18	30/18
15/23	23/23	30/23

4x 4x

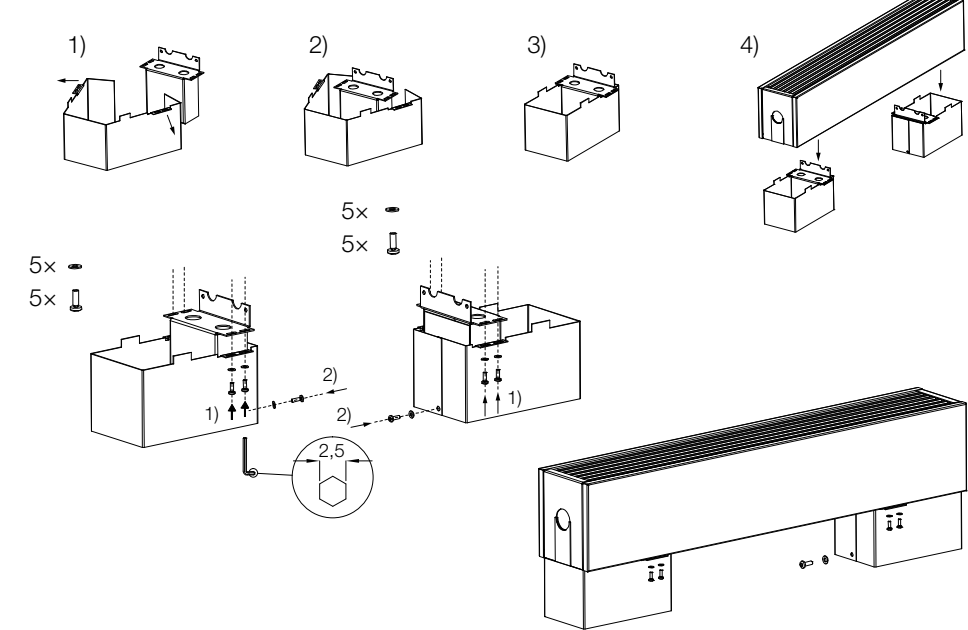
1) 2) 3)

2.5

EXTRA

				
KORADO	Z-LKN-001	Z-LKN-002	Z-LKN-003	Z-LKN-004
LICON	LKS-08K	LKS-13K	LKS-18K	LKS-23K
				
KORADO	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX
LICON	LKS-08H	LKS-13H	LKS-18H	LKS-23H
				
KORADO	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX	Z-LU-XXX
LICON	LKK-08	LKK-13	LKK-18	LKK-23

EXTRA

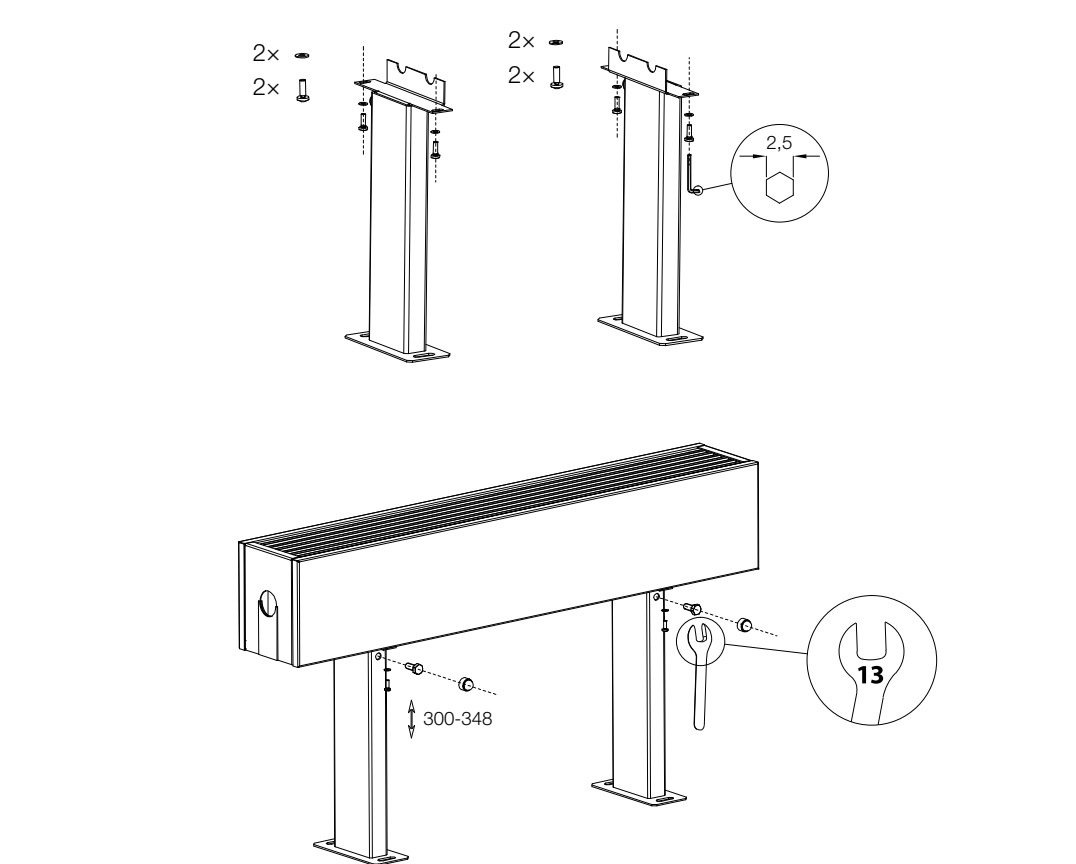
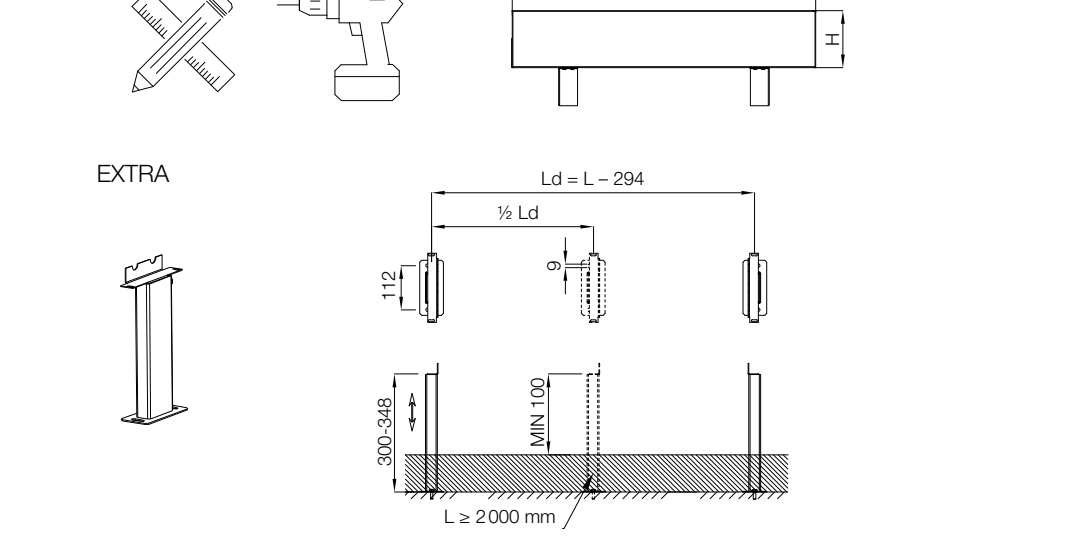


- Všeobecné informace**
- Výrobky se nesmějí používat v agresivním prostředí (chlór, žiraviny či jiné chemikálie) nebo být takovými látkami čišťeny.
 - Výrobky nesmějí být umístěny v prostředí se zvýšenou vlhkostí (bazény, sklenky, apod.) pokud nejsou vyrobeny v úpravě, která je odolná tomuto prostředí.
 - Výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních prací, tak aby nedošlo k jejich následnému poškození či znečištění.
 - Teplejší výměník je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození a následné celkové nefunkčnosti. V případě znečištění je nutné ho vhodným způsobem vyčistit (např. vysavačem).
 - Tělesa je nutné pravidelně odvěduškovat. Pozor aby nedošlo k opaření horkou vodou, která může při odvědušnění vystříknout. Soustava musí být vždy zabezpečena expanzním a pojistným zařízením.
 - Podrobnější informace jsou k dispozici v provozních a záručních podmínkách, které jsou ke stažení na www.korado.cz nebo na vyžádání u obchodního oddělení společnosti KORADO.

- Obща информация**
- Продуктите не биват да се използват в агресивни среди (хлор, корозиони или други химикали) или да се почистват с такива вещества.
 - Продуктите не трябва да се поставят в среда с повишена влажност (плувни басейни, оранжерии и др.), освен ако не са обработени по начин, който ги прави устойчиви в такава среда.
 - След монтажа продуктите трябва да бъдат внимателно покрити, докато всички строителни работи бъдат завършени, за да се избегнат последиците от повреди или замърсявания.
 - Топлообменникът трябва редовно да се проверява и да се поддържа чист, докато всички строителни работи бъдат завършени. Внимавайте да не се опарите с гореща вода, която може да излезе при обезвздушаване. Системата трябва винаги да бъде поддържана с разширително и предпазно устройство.
 - По-подробна информация е на разположение в експлоатационните и гаранционните условия, които можете да изтеглите на www.licon.cz или да получите при поискване от отдел продажби на фирмата LICON HEAT.

- Allgemein**
- Die Produkte dürfen weder in aggressiver atmosphärischer Umgebung angewendet werden (Chlor, Ätzmittel oder andere Chemikalien) noch mit solchen Stoffen gereinigt werden.
 - Die Produkte dürfen nicht in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit platziert werden (Schwimmbäder, Gewächshäuser u. ä.), soweit sie nicht in einer Ausführung hergestellt sind, welche gegen diese Umgebung beständig ist.
 - Die Produkte müssen nach dem Einbau bis zur völligen Beendigung aller Bauarbeiten sorgfältig abgedeckt werden, damit es zu keiner anschließenden Beschädigung oder Verschmutzung kommt.
 - Der Wärmetauscher muss regelmäßig kontrolliert und sauber gehalten werden, so dass es nicht zu dessen mechanischer Beschädigung und nachfolgender Nichtfunktionsfähigkeit kommen kann. Bei einer Verschmutzung muss er in geeigneter Weise gereinigt werden (z.B. mit einem Staubsauger).
 - Der Körper muss regelmäßig entlüftet werden. Achtung, bei der Entlüftung kann heißes Wasser austreten, dass zu Verbürhrungen führen kann. Das System muss immer mit einer Expansions- und Sicherheitsanlage abgesichert sein.
 - Nähere Informationen sind in den Betriebs- und Garantiebedingungen zu finden, welche auf www.licon.cz heruntergeladen werden können oder auf Wunsch bei der Geschäftsabteilung der Gesellschaft LICON HEAT zur Verfügung stehen.

- Generelle oplysninger**
- Produktet må ikke bruges i aggressive omgivelser (klor, ætsende midler eller andre kemikalier), de må heller ikke rengøres af disse stoffer.
 - Produktet må ikke anbringes i omgivelser med forhøjet fugtighed (svømmepooler, drivhuse osv.), hvis de ikke er produceret i behandling der er modstandsdygtig mod disse omgivelser.
 - Produktet skal være omhyggeligt dækket efter indbygning indtil alle byggerarbejder er helt afsluttet for at undgå deres følgende beskadigelse eller forurening.
 - Varmtveksleren skal kontrolleres regelmæssigt og holdes ren for at undgå mekanisk beskadigelse og følgende manglende funktionalitet. Er den forurenet, skal den rengøres på en egnet måde (f. eks. vhs. en støvsuger).
 - Husene skal udluftes regelmæssigt. Pas på ikke at blive skoldet af varmt vand, der kan sprøjle under udluftningen. Sættest skal altid være sikret af ekspansions- og sikkerhedsanordning.
 - Mere detaljerede oplysninger er til rådighed i drifts- og garantibetinger, der kan downloades på www.licon.cz eller er på forespørgsel i salgsafdeling af LICON HEAT.

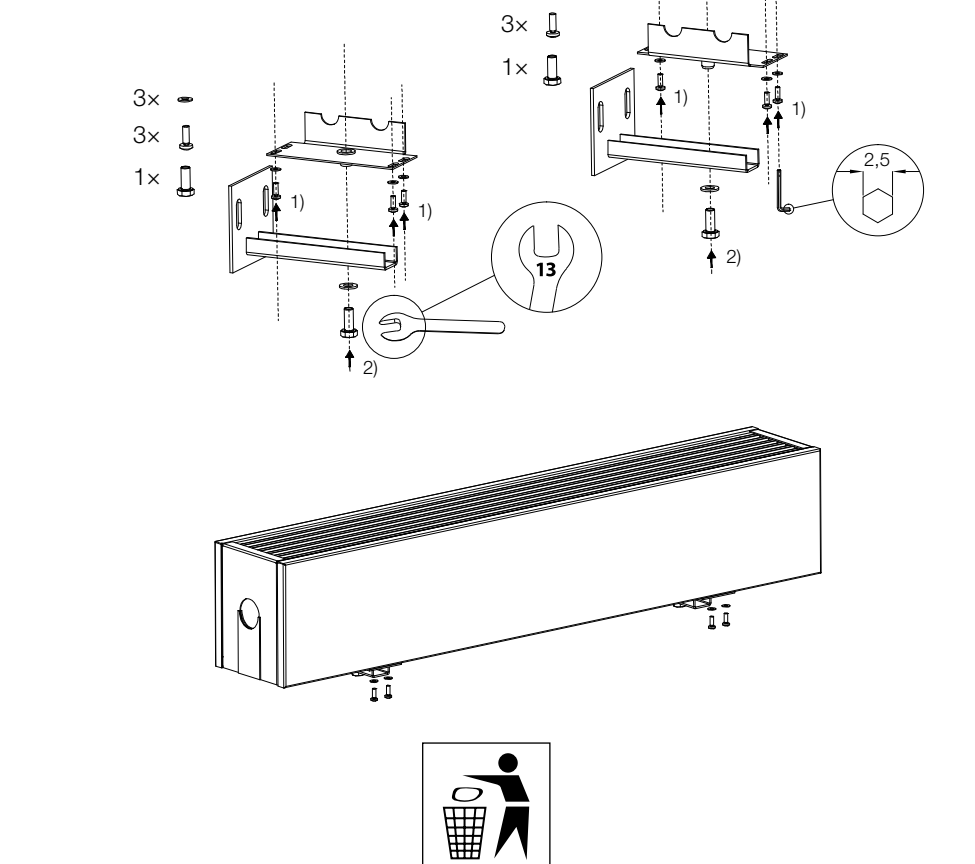
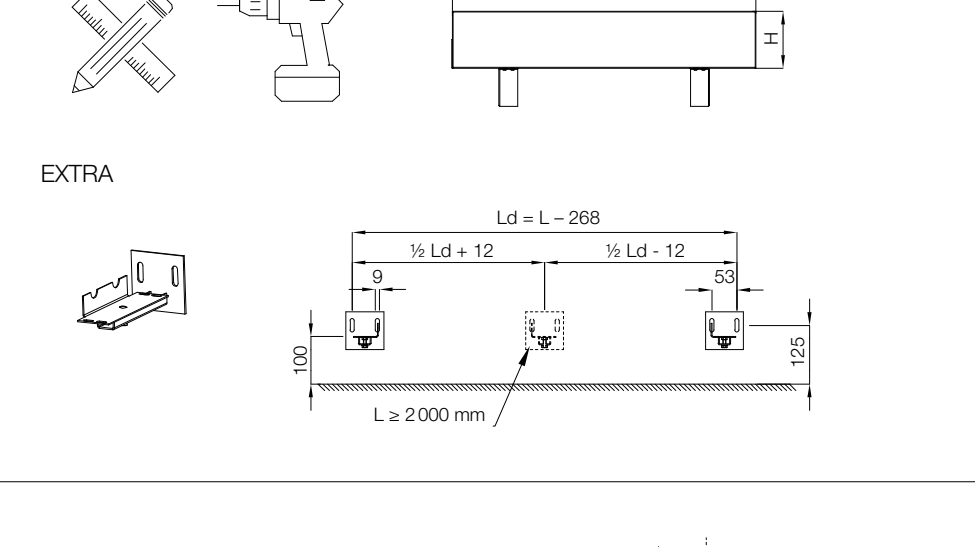


- Opće informacije**
- Proizvodi se ne smiju koristiti u agresivnom području (klor, nagražujući pripravci ili druge kemikalije) ili ih takvim tvarima čistiti.
 - Proizvodi se ne smiju smjestiti u prostoriju s djelovanjem povećane vlage (bazeni, staklenici, i s.l.) ukoliko nisu proizvedeni u izvedbi koja je otporna tom području.
 - Proizvodi se poslije ugradnje moraju pažljivo prekriti sve do potpunog okončanja svih građevinskih radova, tako da kasnije ne dođe do oštećenja ili nakupljanja nečistoća na istima.
 - Izmjenjivač topline treba redovito provjeravati i održavati ga čistim, kako ne bi došlo do mehaničkog oštećenja i sljedom toga do potpune nefunkcionalnosti. U slučaju onečišćenja, potrebno ga je očistiti na prikladan način (npr. usisivačem).
 - Kučiste treba redovito održavati. Pazite da ne osuži vruća voda koja može prskati prilikom održavanja. Sustav mora uvijek biti osiguran ekspanzijskim i sigurnosnim uređajem.
 - Detaljniji podaci na raspolaganju su u radnim i jamstvenim uvjetima koji se mogu skiniti na www.licon.cz ili na temelju zahtjeva u odjeljenju prodaje društva LICON HEAT.

- Všpārīga informācija**
- Produkts aizliegts izmantot agresīvā vidē (hlors, sāļmi vai citas ķīmiskāļas) vai tīrīt ar šādiem vielām.
 - Produkts aizliegts novietot vidē ar paaugstinātu mitrumu (baseinos, siltumnīcas utml.), ja tie apstrādāti tā, lai būtu izturīgi pret šādu vidi.
 - Produktu pēc iebūvēšanas rūpīgi jāapkāļ līdz pat pilnīgai visi cietniecības darbu pabeigšanai, tā lai tie netiktu ne sabojāti, ne piesaistīti.
 - Siltummaiņu turīti būti regulāri iekšmies ir laikoms švarus, kad nesuktu mehānisku pāžēdīgu ir gēdmju. Uztēršmo atvēju jī nekā tikmāli šļavīti (pvz. dukļu siurblī).
 - Radiatorus reikia regulāriai norūrit. Būkite atsargūs, nenuspiklykite karštu vandeni, kuris norūrinat gali ištrykti. Sistema visada turi būti apsaugota išsiplėtimo ir saugos įtaisais.
 - Detalizētāka informācija ir pieejama ekspluatācijas ir garantijas nosacījumos, kurus var lejupielādēt www.licon.cz, vai pēc nepieciešama saņemt LICON HEAT pārdotāšas nodāļā.

- Bendroji informacija**
- Gaminiai negalima naudoti aplinkoje, kurioje veikia cheminės medžiagos (chloras, esdriatinės medžiagos arba kitos cheminės medžiagos) arba tokomis medžiagomis juos valyti.
 - Gaminiai negali būti laikomi drėgnoje aplinkoje (pvz.: baseinai, šiltnamiai ir pan.), jeigu nebūna pagamintas toks gaminių variantas, kuris yra atsparus šiai aplinkai.
 - Po sumontavimo, kai bus užbaigti visi statybos darbai, gaminiai turi būti labai gerai uždenkti, kad nebūtų pažeisti arba užteršti.
 - Silummaiņus reguliari jātīrī. Piesārņošanas gadījumā jū ir nepieciešams piemēroti veidā iztīrīt (piem., ar putekļsūcēju).
 - Apkures radiatorus regulāri jātīrī. Būtenie atsargūs, neaplauciet ar karstu ūdeni, kas atgaisošas laikā var izšļākties. Sistēma vienmēr jābūt nodrošinātai ar izplešanās un drošības ietaisi.
 - Īssamēne informācija patētikā ekspluatāivim ir garantijas saļpjos, kurās var lejupielādēt www.licon.cz arba gauti bendroves prekšbos skrytie pagal prašymā LICON HEAT.

- Algemeine informatie**
- De producten mogen niet gebruikt worden in een agressieve omgeving (chloro, corrosieven of andere chemicaliën) en mogen evenmin met dergelijke agressieve stoffen schoongemaakt worden.
 - De producten mogen niet geplaatst worden in omgevingen met een verhoogde luchtvochtigheid (zwembaden, kassen e.d.), wanneer ze bij de productie niet voorzien zijn van aanpassingen, waardoor ze tegen dergelijke omgevingen bestand zijn.
 - Om te vermijden dat er mechanisch beschadigingen optreden en de warmtewisselaar vervolgens ophoudt te functioneren, dient hij regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden. Vul niet met op een geschikte manier verwijderd en schoongemaakt worden (bijv. met behulp van een stofzuiger).
 - De warmtewisselaar dient regelmatig ontlast te worden. Let op dat u zich niet brand aan het hete water, dat bij het ontluchten uit de warmtewisselaar kan spuiten. Het systeem moet altijd beveiligd zijn met behulp van een expansievat en een veiligheidsventiel.
 - Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gebruiks- en garantievoorwaarden, die gedownload kunnen worden op de website www.licon.cz of op verzoek verkregen kunnen worden van de handelsafdeling van de onderneming LICON HEAT.



- CZ, BG, DE, DK, EE, ES, FR, HR, LT, LV, NL, PL, RU, SK, UA**
- CE**
- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Heating system in building | A1 |
| 2 | Reaction to fire | A1 |
| 3 | Release of dangerous substances | NONE |
| 4 | Pressure tightness | no leakage at 1,3 x MOP |
| 5 | Resistance to pressure | no leakage at 1,69 x MOP |
| 6 | Maximum operating pressure (MOP) | 1200 kPa |
| 7 | Surface temperature | Maximum 110 °C |
| 8 | Rated thermal outputs | Φ _g , Φ _s [W] |
| 9 | Thermal output in different operating conditions (characteristic curve) | Φ = K _g · Δt ^{1/2} [W] |
| 10 | Durability as: | |
| 11 | Resistance against corrosion | No corrosion after 100 h humidity |
| 12 | Resistance against minor impact | Class 0 |

- CZ**
1. V otvorených soustavách v budovách/2. Reakce na oheň: A1/3. Uvolnění nebezpečných látek: NE/4. Těsnost: Žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaků [kPa]/5. Odolnost proti tlaků: Žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaků [kPa]/6. Nejvyšší přípustný provozní tlak [kPa]: Povrchová teplota: Nejvyšší 110 °C/8. Tepelné výkony/9. Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek (charakteristická křivka)/10. Trvanlivost jako/11. Odolnost proti korozi: Žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin/12. Odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy: Třída 0

- DE**
1. Heizsysteme in Gebäuden/2. Brandverhalten: A1/3. Freisetzen von gefährlichen Stoffen: BESTÄNDIG/4. Druckdichtheit: keine Undichtigkeit bei 1,3-fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa]/5. Druckdichtheit: kein Riss bei 1,69-fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa]/6. Maximal zulässiger Betriebsdruck/7. Oberflächentemperatur: Maximal 110 °C/8. Nennwärmeleistung/9. Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie)/10. Widerstand/11. Korrosionswiderstand: Ohne Korrosion nach 100 Stunden im heißen Nass/12. Kleinstschlagwiderstand: Klasse 0

- DK**
1. Varmesystemer i bygninger/2. Reaktionen ved brand: A1/3. Frigivelse af farlige stoffer: INGEN/4. Tryktæthed: Ingen brud ved 1,69 x MOP [kPa]/5. Modstand mod tryk: Ingen brud ved 1,69 x MOP [kPa]/6. Maksimalt driftstryk [kPa]/7. Overfladetemperatur: maks. 110 °C/8. Nominel termisk effekt/9. Termisk effekt under forskellige driftsbetingelser (karakteristisk kurve)/10. Holdbarhed/11. Modstandsdygtighed over for korrosion: Ingen korrosion efter 100 timer i fugtig omgivelser/12. Modstand mod mindre påvirkninger: Klasse 0

- EE**
1. Hooneite küttesüsteemid/2. Tulekindkuse: A1/3. Ohtlike ainet eraldamine: PUUDUB/4. Tihedus: 1,3-kordise maksimumise lubatud tööõõndru [kPa] korral lekked puuduvad/5. Põhivõrk: 1,69-kordise maksimumise lubatud tööõõndru [kPa] korral radiaatori purunenemise märgid puuduvad/6. Maksimaalne lubatud tööõõndru [kPa]. Pinnatemperatuur: Maksimaalselt 110 °C/8. Soojusvõimsused/9. Soojusvõimsus testisüsteemis töötingimustes (karakteristiskukõver)/10. Põhivõrk/11. Korrosioonikindlus: Pärast 100 tundi niiskuse mõju korrosioon puudub/12. Väiksemate löökide põhjustatud mehaanilise kahjustuse kindlus: Klass 0

- ES**
1. Sistemas de calefacción en edificios/2. Reacción al fuego: A1/3. Liberación de sustancias peligrosas: NO HAY/4. Estanqueidad: Ninguna falta de estanqueidad en caso de presión de servicio máxima admisible multiplicada por 1,3 [kPa]/5. Resistencia a la sobrepresión: Ningunos signos de rotura del calentador en caso de presión de servicio máxima admisible multiplicada por 1,69 [kPa]/6. Presión de servicio máxima admisible/7. Temperatura superficial: 110 °C máximo/8. Salidas de calor nominales/9. Salidas de calor en condiciones de servicio diferentes (curva característica)/10. Durabilidad/11. Resistencia a la corrosión: Ausencia de corrosión tras 100 horas de exposición a la humedad/12. Resistencia a daños mecánicos causador por golpes pequeños: Clase 0

- FR**
1. Systèmes de chauffage dans des bâtiments/2. Réaction au feu: A1/3. Relâchement des substances dangereuses: CONFORME A LA NORME/4. Surpression d'essai: 1,3 de la surpression d'exploitation maximale [kPa]/5. Résistance contre la surpression: 1,69 de la surpression d'exploitation maximale [kPa]/6. Surpression d'ex-

- GB**
1. Heating systems in buildings/2. Reaction to fire: A1/3. Release of dangerous substances: NONE/4. Pressure tightness: no leakage at 1,3 x MOP [kPa]/5. Resistance to pressure: no leakage at 1,69 x MOP [kPa]/6. Maximum operating pressure (MOP)/7. Surface temperature: Maximum 110 °C/8. Rated thermal outputs/9. Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)/10. Durability as/11. Resistance against corrosion: No corrosion after 100 h humidity/12. Resistance against minor impact: Class 0

- HR**
1. Sustavi za grijanje u zgradama/2. Reakcija na plamen: A1/3. Oslobađanje opasnih tvari/4. Oslobađanje opasnih tvari: Bez propuštanja pri 1,3 x MOP [kPa]/5. Otpornost na tlak: Bez pucaanja pri 1,69 x MOP [kPa]/6. Maksimalni radni tlak [MOP]/7. Površinska temperatura: Najviše 110 °C/8. Nazivne točne energije/9. Toplinska energija u različitim radnim uvjetima (radna krivulja)/10. Trajnost kao/11. Otpornost na koroziju: Bez korozije nakon 100 h vlažnosti/12. Otpornost na manje udarce: Razred 0

- LT**
1. Pastatų šildymo sistemos/2. Reakcija į ugnį: A1/3. Pavojingų medžiagų išsiskyrimas: ATITINKA/4. Tvirtumas: Žadintų netekimas šildymo kūno pri 1,3 x maksimalaus darbinio slėgio [kPa]/5. Atsparumas slėgiui: 1,69 x maksimalaus darbinio slėgio [kPa]/6. Maksimalus darbinis slėgis/7. Paviršiaus temperatūra: Maksimali 110 °C/8. Nominali šiluminė galia/9. Šiluminė energija eksploatacinių sąlygoms (būdingoji kreivė)/10. Atsparumas korozijai: Be korozijos po 100 val. drėgnose aplinkoje/12. Atsparumas nedideliam smūgiui: Kategorija 0

- LV**
1. Apkures sistēmas/2. Reakcija uz uguni: A1/3. Bīstamo vielu izdalīšana: NAV/4. Hermētiskums: Kad 1,3 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu [kPa], radiatori ir hermētiski/5. Izturība pret spiedienu: Kad 1,69 reiz pārsniedz maksimālo pieļaujamo darba spiedienu [kPa], radiatori bojājumi nav/6. Maksimālās pieļaujamās darba spiediens/7. Virsmas temperatūra: Maksimāl 110 °C/8. Siluma atdevē/9. Siluma atdevē esot atšķirīgām ekspluatācijas apstākļiem (raksturiskā līkne)/10. Izturība kā/11. Izturība pret koroziju: Nekāda korozija pēc 100 stundām mitrā gaisā/12. Izturība pret mehāniskiem bojājumiem no mazākiem triecieniem: Klasa 0

- NL**
1. Verwarming in gebouwen/2. Gedrag bij brand: A1/3. Vrijlaten van gevaarlijke stoffen: VOLDOET AAN DE NORM/4. Druktdichtheid: 1,3 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa]/5. Drukbestendigheid: 1,69 x van de maximale bedrijfsdruk [kPa]/6. Maximale bedrijfsdruk/7. Oppervlakttemperatuur: maximaal 110 °C/8. Nominale vermogen/9. Thermisch vermogen onder verschillende bedrijfomstandigheden (karakteristieke vergelijking)/10. Duurzaamheid/11. Weerstand tegen corrosie: Zonder corrosie na 100 u vochtigheid/12. Slagvastheid bij geringe impact: Klasse 0

- PL**
1. Urządzenia grzewcze w budynkach/2. Reakcja na ogień: A1/3. Uwolnienie substancji niebezpiecznych: SPŁYNIA NORME/4. Nadciśnienie próbné: 1,3 x maksymalnego ciśnienia roboczego [kPa]/5. Odporność na nadciśnienie: 1,69 x maksymalnego ciśnienia roboczego [kPa]/6. Maksymalne ciśnienie robocze/7. Temperatura powierzchni: Maksymalnie 110 °C/8. Nominalna moc cieplna/9. Moc cieplna przy odmiennych warunkach eksploatacyjnych (równanie charakterystyczne)/10. Odporność/11. Odporność na korozję: Bez korozji po 100 godzinach w środowisku wilgotnym/12. Odporność na niewielkie uderzenia: Klasa 0

- RU**
1. Системы отопления в зданиях/2. Реакция на огонь: A1/3. Выделение опасных веществ: НЕ/4. Герметичность под давлением: отсутствие утечки при 1,3 кратном максимальном допустимом рабочем избыточном давлении [kPa]/5. Отходост против давления: 1,69 x от максимального рабочего давления [kPa]/6. Максимальное рабочее давление [kPa]/7. Поверхностная температура: максимум 110 °C/8. Номинальная тепловая мощность/9. Тепловая мощность при различных условиях работы (характеристическая кривая)/10. Долговечность/11. Устойчивость к коррозии: отсутствие коррозии после 100 часов пребывания в условиях повышенной влажности/12. Устойчивость к воздействию механического повреждения небольшими ударами: Класс 0

- SK**
1. Tepelné systémy v budovách/2. Reakcia na oheň: A1/3. Uvolňovanie nebezpečných látok: NE/4. Skušobný tlak: 1,3 x maximálne operačné tlak [kPa]/5. Odolnosť proti tlakovi: 1,69 x maximálne operačné tlak [kPa]/6. Maximálny prevádzkový tlak/7. Tepelná povrchu: Maximálne 110 °C/8. Menovitý tepelný výkon/9. Tepelný výkon za odlišných prevádzkových podmienok (charakteristická krivka)/10. Odolnosť/11. Odolnosť voči korozi: Bez korózie po 100 h vo vlhkom prostredí/12. Odolnosť voči menším nárazom: Trieda 0

- UA**
1. Опалювальні системи в будівлях/2. Реакція на вогонь: A1/3. Виділення небезпечних речовин: НЕМАЄ/4. Герметичність при тисненні: відсутність утечки при 1,3-кратному максимальному допустимому робочому тиску [kPa] без порушень герметичності/5. Стійкість до перевищення тиску: При 1,69-кратному перевищенні максимального робочого тиску [kPa] без ознак розриву radiatorів/6. Максимальний робочий тиск/7. Температура поверхні: Не більше 110 °C/8. Номинальна теплова потужність/9. Теплова потужність при різних режимах роботи (графічна характеристика)/10. Строк служби/11. Стійкість до корозії: Після дії вологості протягом 100 годин корозії відсутня/12. Стійкість до механічного пошкодження при незначних пошкодженнях: Клас 0